

谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：YGCG2025268；
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司熔炼分厂吹炼膜式壁；
3. 业务管理部门：物资采购部。





二、项目内容

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	吹炼余热锅炉辐射部北墙	图号 E421-533-05	块	1	详见附件图纸，按图制作，随货附带产品合格证以备报检

三、项目要求

1. 资质要求：营业执照应含有以上物资销售相关项。
2. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含13%（若为其它税率报价时需注明）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
4. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司研发部实际生产要求，若因货物质问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。
5. 付款方式：货到发票到调试验收合格付合同总价 90%，质保期满无质量问题付合同总价 10%。
（允许偏离）
6. 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明）个自然日内。
7. 工期：供方最短交货期（报价时注明）。
8. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
9. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。
10. 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。

E421-533-05

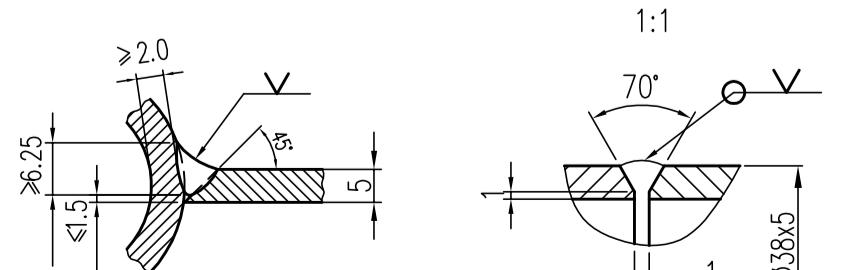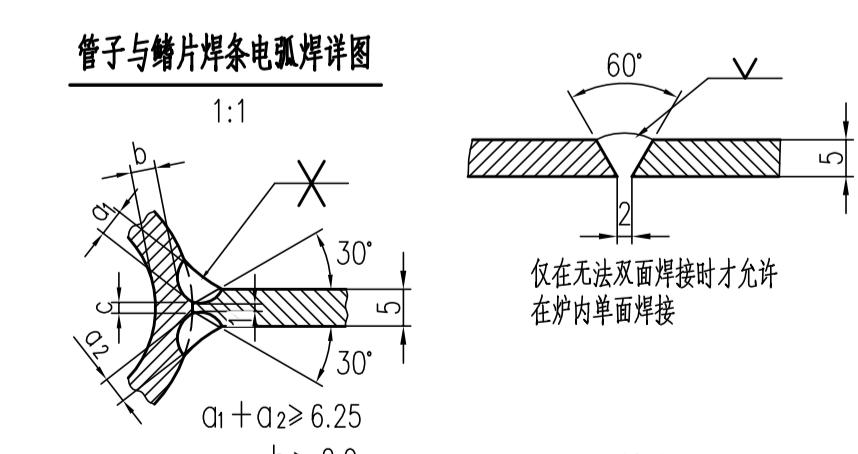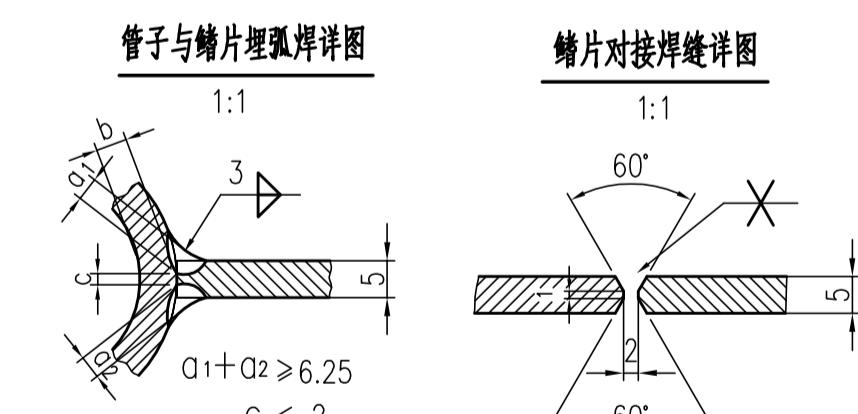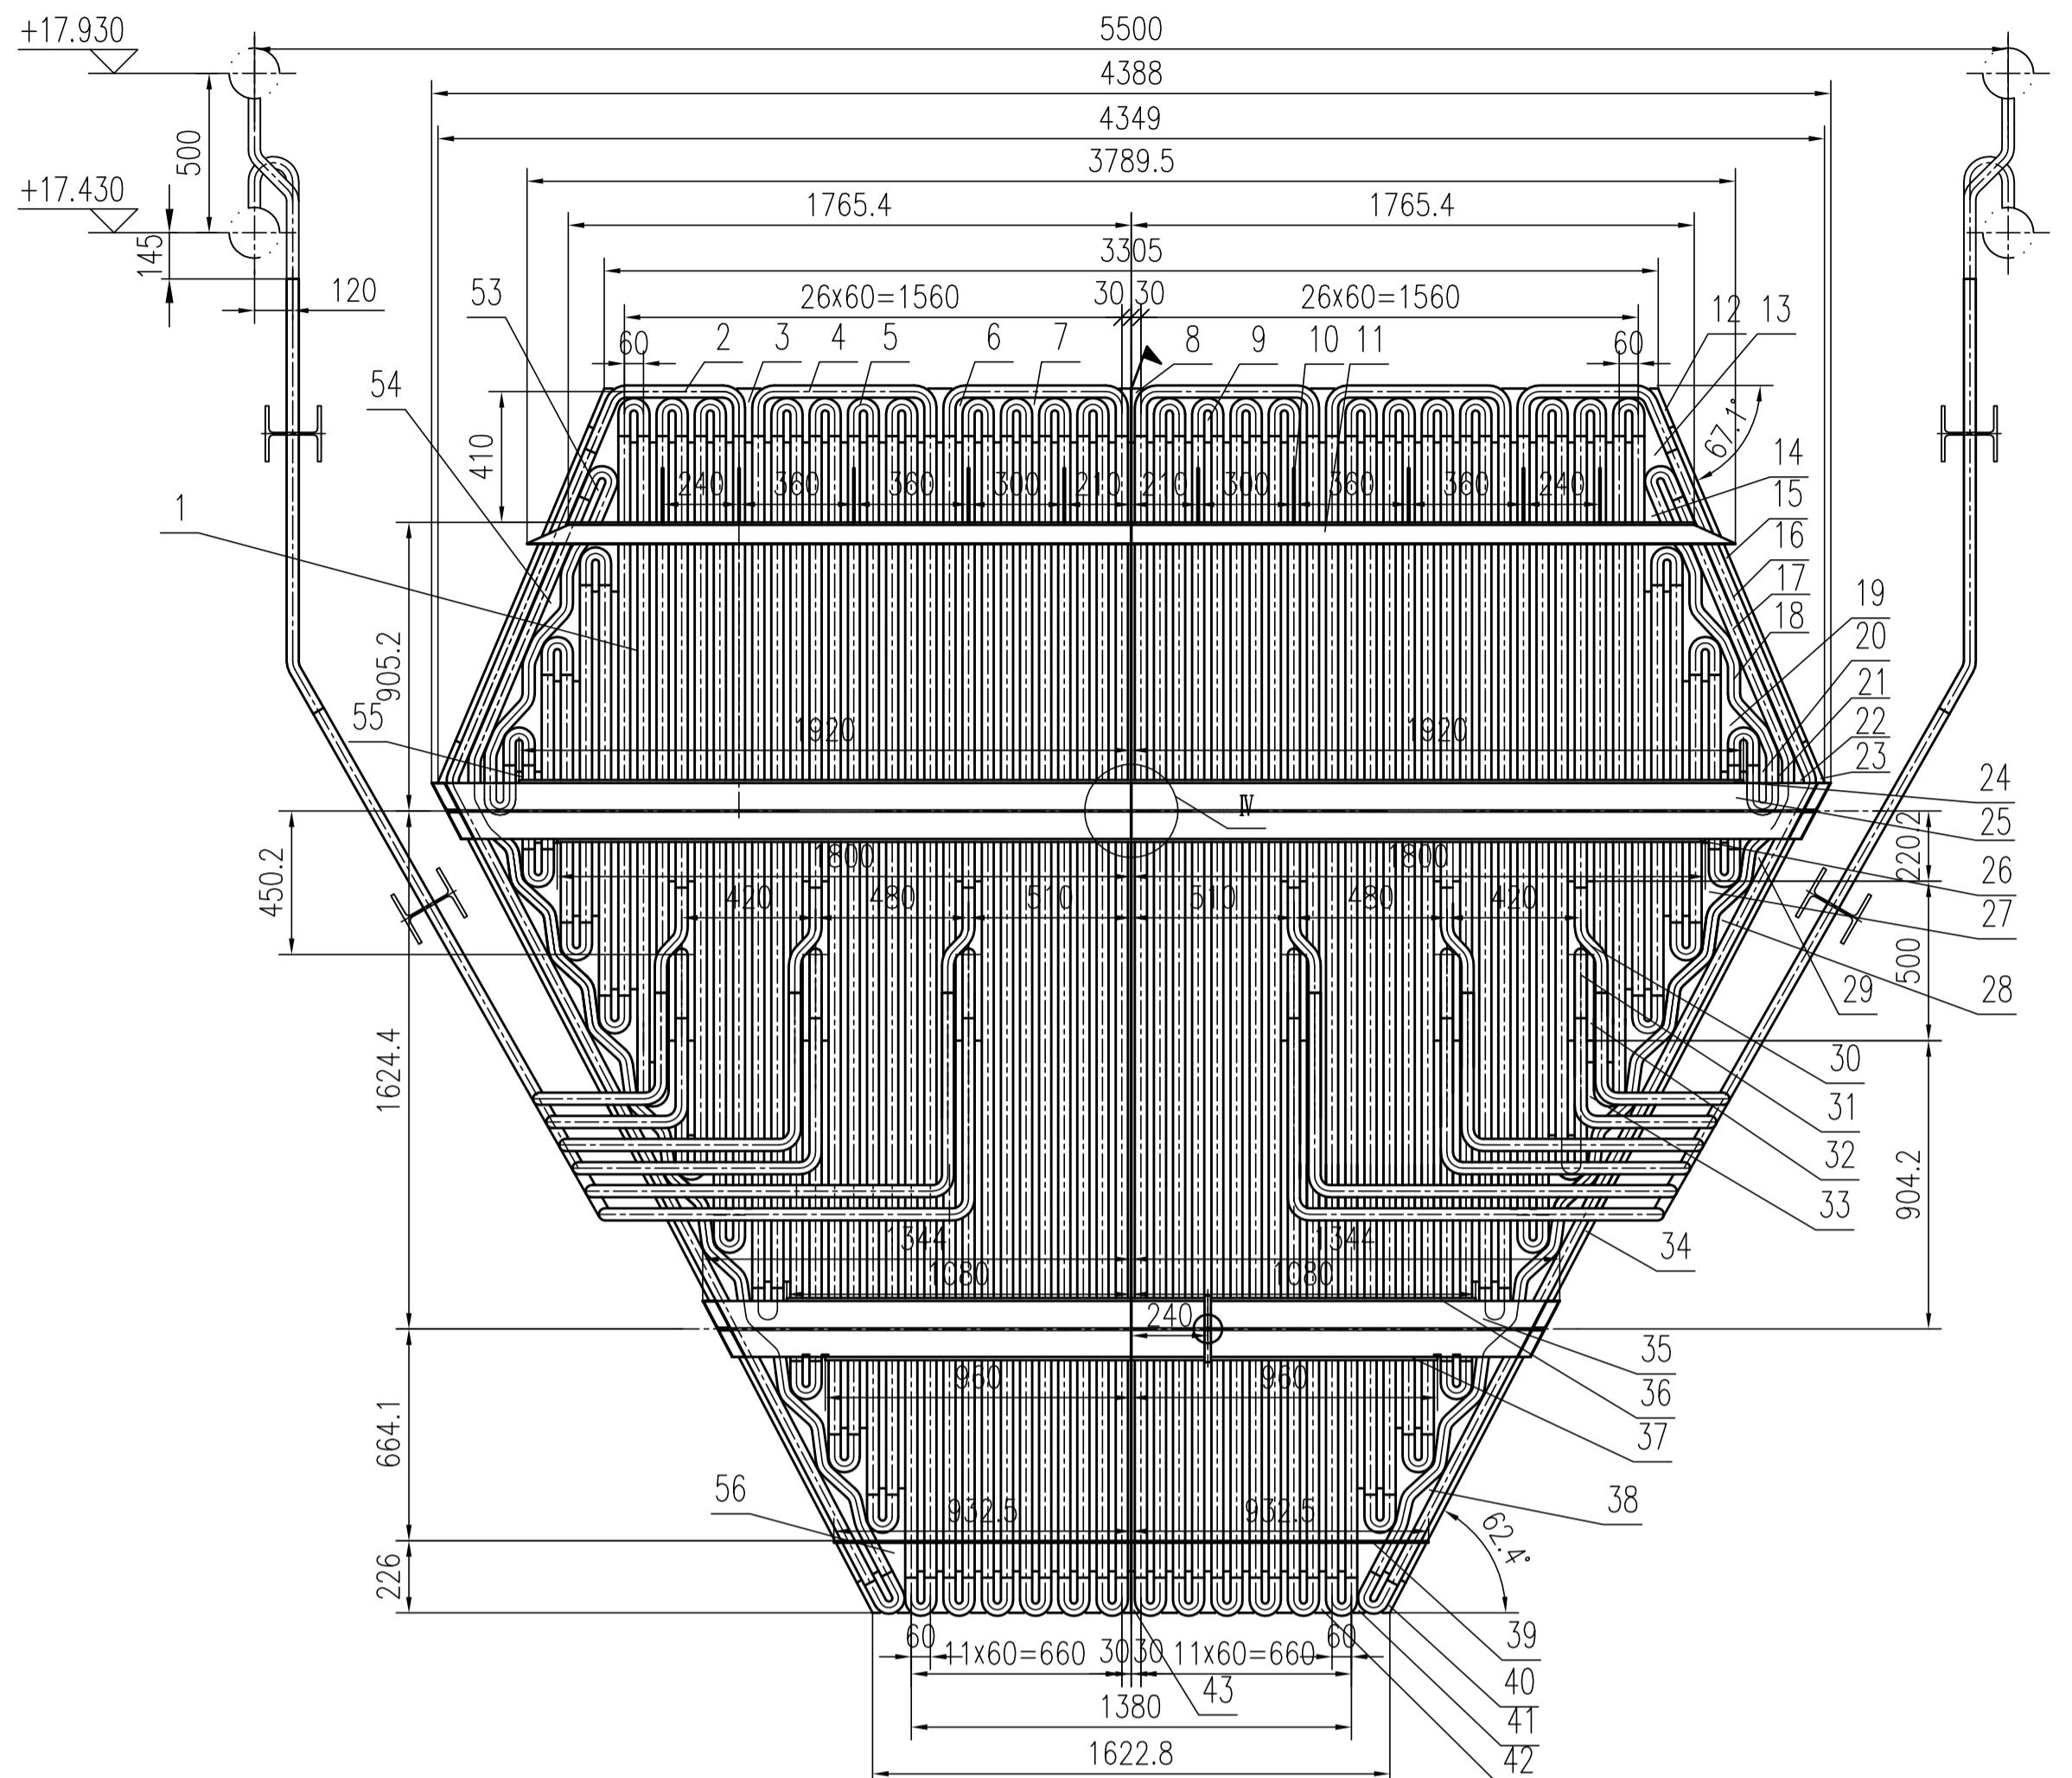

技术要

- 1、本部件按GB/T16507.1~16507.8《水管锅炉》进行制造、试验、检验。
 - 2、无损检测按TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》第4.5.4.5条和GB/T16507.6《水管锅炉》第7.5.2~7.5.4条进行，射线检测按NB/T 47013.2要求技术等级不低于AB级，焊接接头质量等级不低于Ⅱ级，超声检测按NB/T 47013.3要求技术等级不低于B级，焊接接头质量等级不低于Ⅰ级。
 - 3、水冷壁制造完毕后应逐根进行通球试验。
 - 4、本部件工作压力6.3MPa,工作温度280℃,水压试验压力为9.45MPa,试验完毕应将管内水放尽并用压缩空气吹干。
 - 5、油漆包装按NB/T47055《锅炉涂装和包装通用技术条件》进行,出厂时所有管口均应用橡胶套封闭。

